



IMPORTANT:

Prévoir une marge de 50 mm entre le bas du tuyau et le fond de la dalle

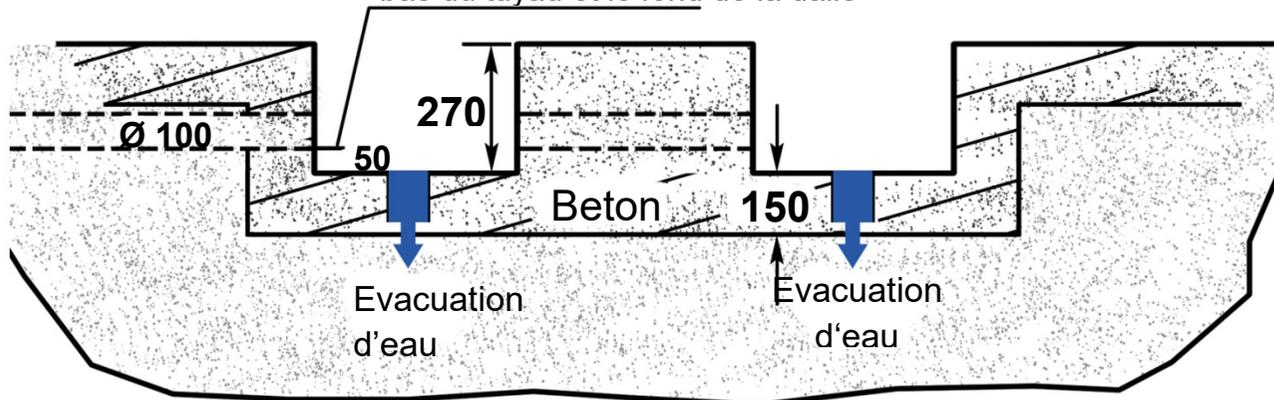

Béton C20 / 25 selon DIN 1045-2 (ou DIN EN 206-1), désignation selon l'ancien béton DIN 1045 B25. Se compose de CEM II 32.5 selon EN-197-1, groupe de grains 0/22, granulométrie 22 selon DIN EN 12620. Plancher horizontal et planéité inférieure à 5 mm sur toute la surface. Le béton neuf doit reposer pendant 28 jours.

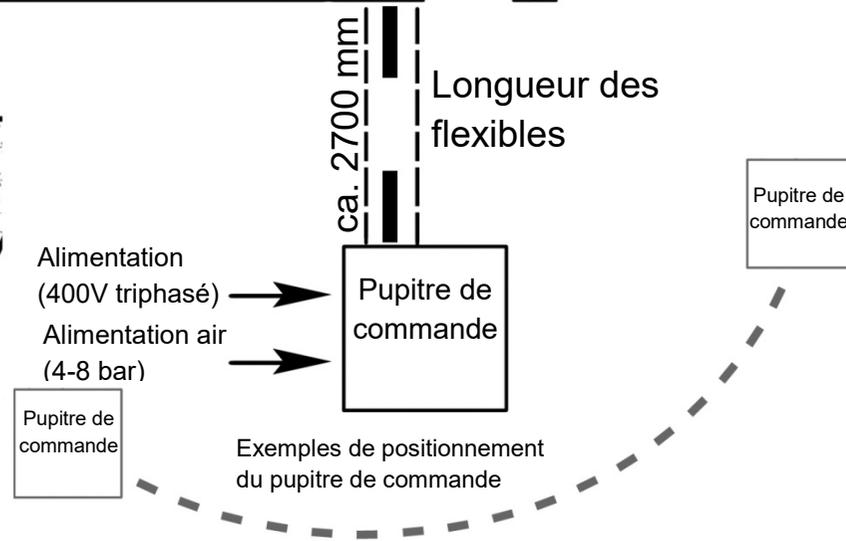

Stand: 16.12.2020